


## Case Study: Freibad Rheineck, Schweiz



### Projektbeschreibung:

Unternehmen:	Gemeinde Rheineck
Ort:	Schweiz, Rheineck SG
Jahr:	2014
Beschreibung:	Umrüstung auf DAISY in einem öffentlichen Freibad (50m x 20m)
Ziel:	Verbesserung der Wasserqualität, Reduktion des Chlor- und Säurebedarfs

### Resultate:

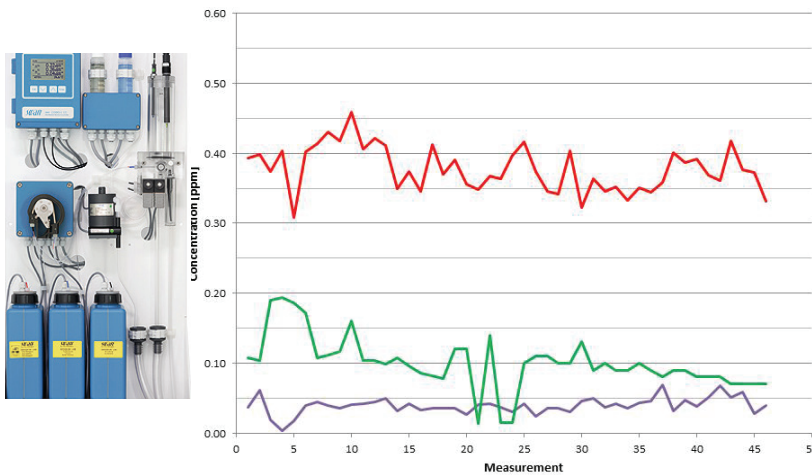

- Chlor- und Säureverbrauch sank um 25 %
- Durchschnittliche Trübung liegt bei weniger als 0.1 NTU
- Gebundenes Chlor im Durchschnitt unter 0,05 ppm

	mit Daisy	Grenzwerte
Gebundenes Chlor (ppm)	< 0,1	0,2
Chlor- und Säureverbrauch	minus 25%	
Trübung (NTU)	< 0,1	< 0,2

— Free chlorine  
— Combined chlorine  
— Turbidity (NTU)

